


Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 - livello 2

Liquido di prova: acqua, densità 1000 kg/m³
Passaggio solidi sferici: D.25 mm
Tempo di innescamento: 25 s (da 2 m)
Diametro girante: 110 mm
Numero di pale: 3
Potenza elettrica installata: 2,2 kW 50 Hz

Test according to UNI EN ISO 9906 - 2° level

Tested liquid: water, density 1000 kg/m³
Spherical solid handling: D.25 mm
Priming time: 25 s (with a suction lift of 2 m)
Impeller diameter: 110 mm
Number of blades: 3
Installed power: 2.2 kW 50 Hz

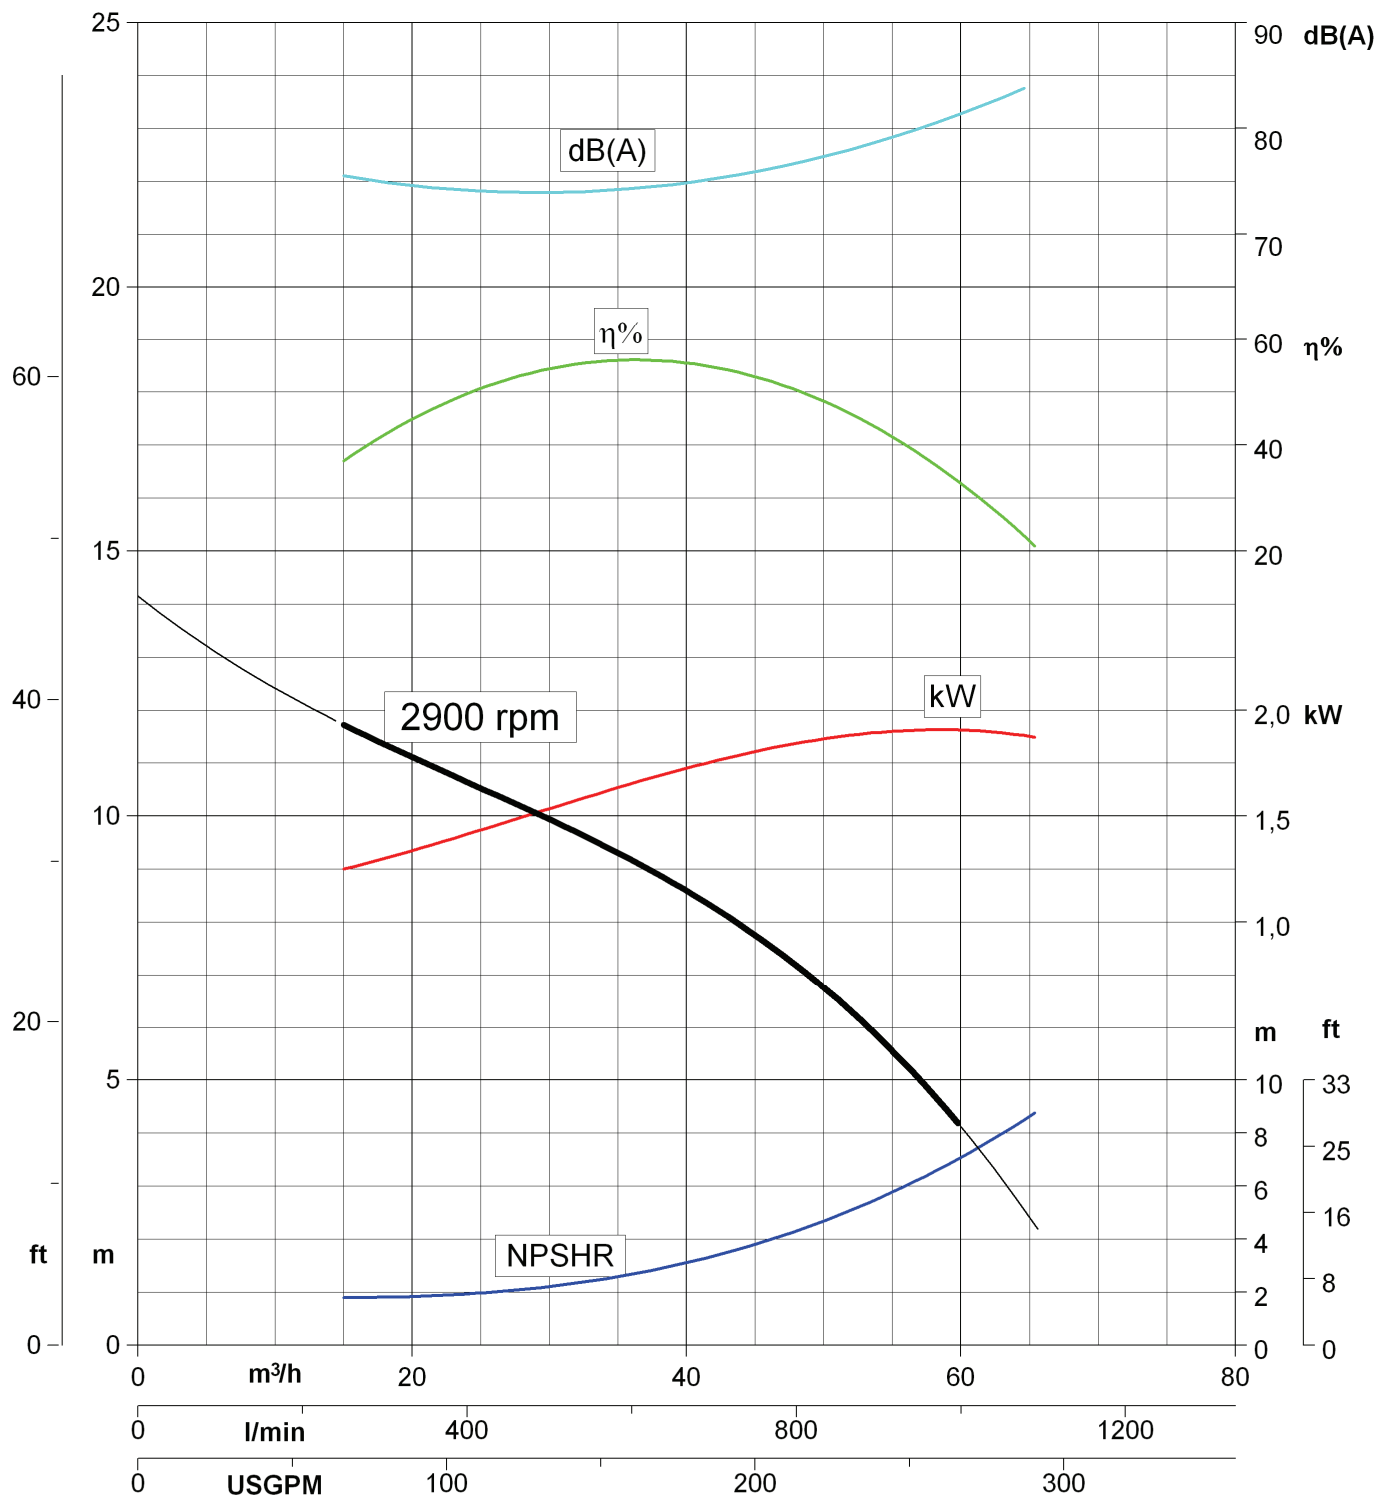

dB(A)=max livello sonoro ad 1 m. / dB(A)=max noise level at 1 m.